

Bollettino informativo sull'emergenza idrica **a seguito rottura condotta Tallacano n.9** **07/01/2008 ore 20:00**

Nel presente documento sono riportati la situazione attuale e l'evoluzione prevista per la distribuzione di risorsa idrica per i comuni, sia direttamente interessati dalla carenza, che oggetto di chiusure notturne dell'erogazione idrica. Tali informazioni sono aggiornate periodicamente e rese disponibili mediante pubblicazione sul sito internet (www.ciip.it) nel link "Bollettino informativo emergenza idrica" ed attraverso ulteriori azioni ritenute idonee a raggiungere la maggior parte degli interessati.


SITUAZIONE LINEA DI ADDUZIONE

La riparazione in corso sulla linea acquedottistica "Pescara di Arquata" ad oggi consente di far transitare sulla condotta adduttrice un quantitativo d'acqua pari a circa 2/3 della portata ordinaria per il periodo invernale.

SITUAZIONE LAVORI RIPARAZIONE TALLACANO:

Come già comunicato nei precedenti bollettini informativi sono in esercizio cinque condotte in polietilene che adducono una portata complessiva di 200 l/s. Sono in corso di esecuzione le lavorazioni per mettere in esercizio una sesta condotta per raggiungere una portata complessiva di circa 230 l/s prevista in esercizio per giovedì 10 gennaio.

Evoluzione acqua transitante a Tallacano

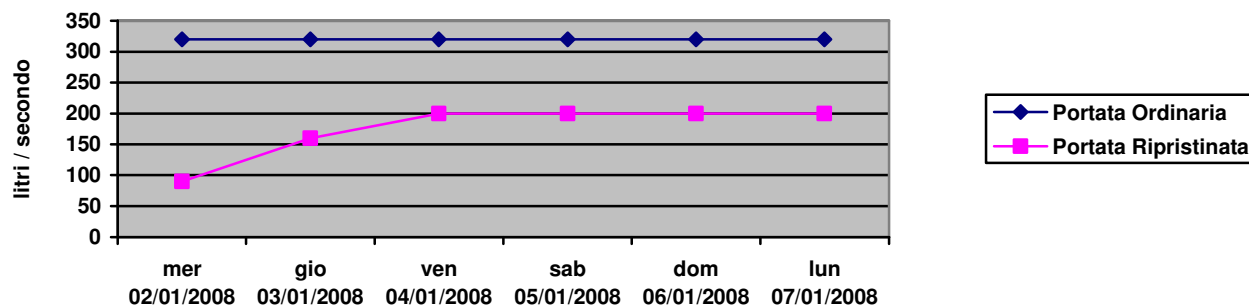

Allo stato attuale il quantitativo di acqua che alimenta i comuni della vallata del Tronto è pari a 145 l/s; di questi 130 l/s provengono dalla linea acquedottistica dei "Sibillini" (60 l/s in più rispetto al normale afflusso di 70 l/s) e 15 l/s dal ramo del "Pescara" interessato dalla rottura.

Le operazioni suddette, congiuntamente al razionamento della risorsa idrica disponibile, hanno consentito di riportare acqua in tutti i serbatoi in modo da distribuire equamente, seppur limitatamente alle fasce orarie stabilite, nelle zone interessate.

La CIIP spa, attraverso la rete di telecontrollo e sopralluoghi sul territorio, sta seguendo costantemente l'evolversi della situazione.

Si vuole ancora rassicurare che è garantita la piena potabilità della risorsa distribuita dalla rete idrica gestita da questa Azienda.

SITUAZIONE DEI COMUNI DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA CARENZA

La risorsa idrica potabile disponibile è stata razionata **dalle ore 06.00 alle ore 12.00**, nei serbatoi a servizio delle aree interessate dalla riduzione di portata disponibile dalla sorgente di Pescara di Arquata nei seguenti Comuni:

<i>Comune</i>	<i>Area d'influenza</i>
<i>Acquaviva Picena</i>	<i>Centro urbano e zone periferiche</i>
<i>Appignano del Tronto</i>	<i>Centro Urbano e zone periferiche</i>
<i>Ascoli Piceno</i>	<i>Centro Urbano e zone periferiche – Monticelli area urbana e aree rurali – Marino del Tronto – Cavignano – Centro Urbano e zone periferiche di Mozzano, Fonte di Campo, Poggio di Bretta</i>
<i>Castel Di Lama</i>	<i>Centro Urbano – Villa Chiarini – Piattoni – Forcella – Gabbiano</i>
<i>Castignano</i>	<i>Centro Urbano e zone periferiche - San Venanzio.</i>
<i>Castorano</i>	<i>Centro Urbano, San Silvestro, C.da Gaico, C.da Pescolla - zone periferiche</i>
<i>Colli Del Tronto</i>	<i>Centro Urbano e zone periferiche – Villa San Giuseppe</i>
<i>Folignano</i>	<i>Centro Urbano – Villa Pigna – Casa Lunga – Piane di Morro Case di Coccia e zone periferiche</i>
<i>Maltignano</i>	<i>Centro Urbano e zone periferiche Fraz. Caselle</i>
<i>Monsampolo del Tronto</i>	<i>Centro Urbano e zone periferiche – Frazione Stella</i>
<i>Monteprandone</i>	<i>Centobuchi</i>
<i>Offida</i>	<i>Centro Urbano e zone periferiche - Centro abitato di Borgo Miriam e zone limitrofe, C.da Lava e C.da Fabbrica.</i>
<i>Roccafluvione</i>	<i>Centro Urbano e zone periferiche</i>
<i>Spinetoli</i>	<i>Centro Urbano e zone periferiche – Pagliare del Tronto e zone periferiche</i>
<i>Venarotta</i>	<i>Centro Urbano, Pratera e zone periferiche</i>

Nel corso della giornata odierna non sono emerse criticità particolari nelle ore di distribuzione della risorsa idrica.

SITUAZIONE COMUNI OGGETTO DI CHIUSURE NOTTURNE DELL'EROGAZIONE IDRICA

E' in atto la chiusura dell'erogazione idrica nelle ore notturne **dalle ore 21.00 alle ore 06.00**, nei serbatoi a servizio delle aree interessate dalla riduzione di portata disponibile dalla sorgente dei Sibillini nei seguenti Comuni:

<i>Comune</i>	<i>Area d'influenza</i>
<i>Altidona</i>	<i>Altidona centro urbano, zona Valdaso, c.da Barbolano</i>
<i>Belmonte Piceno</i>	<i>Centro urbano e zone periferiche</i>
<i>Cossignano</i>	<i>Centro urbano, C.da Fiorano, C.da S. Francesco, C.da Gallo e zone periferiche</i>
<i>Cupramarittima</i>	<i>Area urbana</i>
<i>Grottammare</i>	<i>Area urbana, Val Tesino</i>
<i>Grottazzolina</i>	<i>Centro Urbano e zone periferiche, c.da Passo di Colle, Capparuccia , c.da Valentini, Fonte Carrà, S. Isidoro.</i>

<i>Monsampietro Morico</i>	<i>Centro urbano e zone periferiche</i>
<i>Montalto Marche</i>	<i>Centro urbano, Patrignone, Porchia e zone periferiche.</i>
<i>Monte Giberto</i>	<i>Centro urbano e zone periferiche</i>
<i>Montelparo</i>	<i>Centro urbano e zone periferiche</i>
<i>Ortezzano</i>	<i>Centro Urbano e zone periferiche, Contrada Valdaso</i>
<i>Petritoli</i>	<i>Centro urbano e zone periferiche, Valmir, Valdaso, c.da Agelli, Santa Liberata e zone limitrofe</i>
<i>Ponzano di Fermo</i>	<i>Capparuccia</i>
<i>Ripatransone</i>	<i>Centro urbano, Petrella e zone limitrofe, C.da Trivio, C.da Gozzana, C.da S. Gregorio, C.da Castellano, C.da Canali, C.da Brancuna S. Imero, S. Michele, C.da S. Maria a Mare, C.da Magnola, Cda Carmine - zone periferiche limitrofe</i>
<i>S. Benedetto del Tronto</i>	<i>Zona via S. Damiani – via Carnia , C.da Colle in Su, C.da S. Vincenzo, Zona Industriale Acquaviva – Via Colfiorito – Via Resistenza, Lottizz. Rocchi, Via Colle S. Marco, C.da Marinuccia e zone limitrofe, C.da Sgariglia – Via Firenze</i>
<i>Santa Vittoria in Matenano</i>	<i>Centro urbano e zone periferiche, c.da S. Giovanni</i>

Nel corso della giornata odierna non sono emerse criticità particolari nelle ore di distribuzione della risorsa idrica.

Nota bene: Gli orari di apertura e di chiusura indicati per i razionamenti si riferiscono alle manovre idrauliche nella rete di distribuzione e non coincidono con quelli della scomparsa o ritorno dell'acqua alle utenze nelle abitazioni; ciò è dipendente dalla rete di distribuzione e dall'ubicazione planimetrica ed altimetrica delle abitazioni oltre che dall'andamento dei consumi.

Per specifiche situazioni di irregolarità nella fornitura del servizio idrico a condomini dotati di impianto ad autoclave, sarà possibile all'amministratore richiedere, al Servizio Telefonico Clienti (800-216172), la consegna dell'acqua potabile nel serbatoio a servizio dell'immobile fornendo, oltre ai propri recapiti, anche l'accessibilità del proprio serbatoio, la sua capacità ed una stima della lunghezza del tubo necessario per l'alimentazione dalla sede stradale.