

Ascoli Piceno li 11 Giugno 2008

Spett.li Signori Sindaci
COMUNI SOCI
LORO SEDI

Prot. n. 13181

Class.: 26.8.5

e, p.c.: Spett.le A.A.T.O. n. 5 Marche Sud
c.a.: Sig. Presidente
Dott. Stefano Stracci
Sig. Direttore
Ing. Michele Laorte
V.le Indipendenza, 42
63100 Ascoli Piceno
FAX n. 0736-347004

Spett.le Prefettura di Ascoli Piceno
c.a.: Sig. Prefetto
S.E. Dott. Alberto Cifelli
P.zza Simonetti, 36
63100 Ascoli Piceno
FAX n. 0736-291666

Spett.le Regione Marche
c.a.: Dott. Roberto Oreficini
Dipartimento Protezione Civile
Via Gentile da Fabriano, 3
60125 Ancona
FAX n. 071-8064010

Spett.le Provincia di Ascoli Piceno
Dipartimento Protezione Civile
c.a.: Dott. Dante Merlonghi
Località Pennile di Sotto
63100 Ascoli Piceno
FAX n. 0736-277840

INVIATA VIA FAX

Oggetto: analisi e valutazione dell'andamento delle portate dei gruppi sorgentizi gestiti dalla CIIP spa.
CONFERMA LIVELLO DI ATTENZIONE

La presente per rendere noto lo stato della disponibilità della risorsa idrica nel nostro territorio. Facendo riferimento alla precedente nota (ns. prot. n. 10422 del 7 maggio 2008) si osserva una soddisfacente ricarica delle sorgenti principali e secondarie.

Per quanto riguarda le sorgenti maggiori (Pescara di Arquata, Capodacqua di Arquata, Foce di Montemonaco e Sassospaccato di Montegalgo) pur manifestando portate inferiori alla media, si conferma un significativo andamento al rialzo e, perdurando l'attuale tendenza, si può ben sperare per il futuro approvvigionamento idrico.

Tuttavia, essendo prossima la stagione estiva con il periodo di maggior consumo e dato che le portate delle sorgenti principali si mantengono ancora a livelli sensibilmente inferiori alla media del periodo, seppur in recupero rispetto all'anno precedente, relativamente all'approvvigionamento idrico-potabile sul territorio gestito da questa Azienda, si conferma lo stato di "**Livello di Attenzione - codice giallo**" che verrà mantenuto per tutta l'estate, se non si verificheranno fatti di rilievo, in positivo o in negativo.

Pertanto vengono mantenute in atto tutte le misure già comunicate con la precedente informativa, che di seguito si ripetono:

1. invio della "Informativa sulla disponibilità della risorsa idrica" alle associazioni di categoria: Assoindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, CNA, Assoallevatori, Associazione dei Consumatori, ecc.;

2. mantenimento della chiusura delle fontane monumentali senza ricircolo e/o che non sono oggetto di contratto d'utenza;
3. in zone agricole, non facilmente controllabili, mantenimento della chiusura delle fontane pubbliche;
4. nei centri abitati e su richiesta motivata delle Amministrazioni Comunali, nella persona del Sig. Sindaco, apertura di alcune fontane di particolare interesse pubblico, previa messa a ruolo (contratto intestato all'Amministrazione Comunale e contatore), limitazione tramite l'apposizione di dischetti limitatori, rubinetto a molla; costante monitoraggio del consumo delle fontane pubbliche e degli idranti antincendio in esercizio presenti nel territorio gestito dall'Azienda;
5. sospensione dell'emungimento e adduzione dagli impianti di Soccorso (S. Caterina, pozzi di soccorso di Capodacqua, sorgente di soccorso cosiddetta "Clover" di Capodacqua, "Pozzo Carassa" e "Pozzo di Campofilone").

Sarà cura della CIIP spa continuare il monitoraggio della disponibilità in sorgente della risorsa idrica e tempestivamente informare le SS.LL. e l'intera Utenza nel caso le condizioni di ricarica delle sorgenti dovessero cambiare tendenza facendo prospettare un peggioramento rispetto alla situazione attuale.

Si informa che questo comunicato è presente sul sito internet dell'azienda al link <http://www.ciip.it>, cliccando sulla pagina "Eventi e Notizie" – "Situazione Idrica Attuale".

Si fa inoltre presente che le successive comunicazioni verranno inviate solo a seguito di una modifica dello stato del livello di crisi idrica da quello attuale ("**Livello di Attenzione - codice giallo**") **sia in positivo che in negativo**, mentre si continuerà ad aggiornare la situazione sul sito internet dell'azienda.

Per informazioni rivolgersi a: Ing. Dino Capocasa
Responsabile della pratica Ing. Dino Capocasa

Tel.: 0736 / 272211

Il Direttore Generale

f.to Ing. Enrico Calcinaro


Allegati: 1. Analisi delle portate delle sorgenti principali e delle precipitazioni

ALLEGATO 1: analisi delle portate delle sorgenti principali e delle precipitazioni

Nel grafico sottostante viene riportata l'analisi dei valori delle portate attualmente disponibili delle sorgenti principali gestite dalla CIIP spa. Dai diversi tracciati è possibile constatare che i valori delle portate rilevate per gli anni 2007-2008 (linea rossa) sono ancora inferiori alla media storica mensile (linea verde – anni 1998/2007) e ai consumi storici medi (linea gialla), tuttavia la tendenza è al rialzo.

Inoltre è possibile visualizzare i valori delle portate rilevate negli anni 2001-2002 e 2006-2007 quando fu dichiarato lo stato di emergenza idrica.

TOTALE PORTATE DISPONIBILI DELLE SORGENTI PRINCIPALI

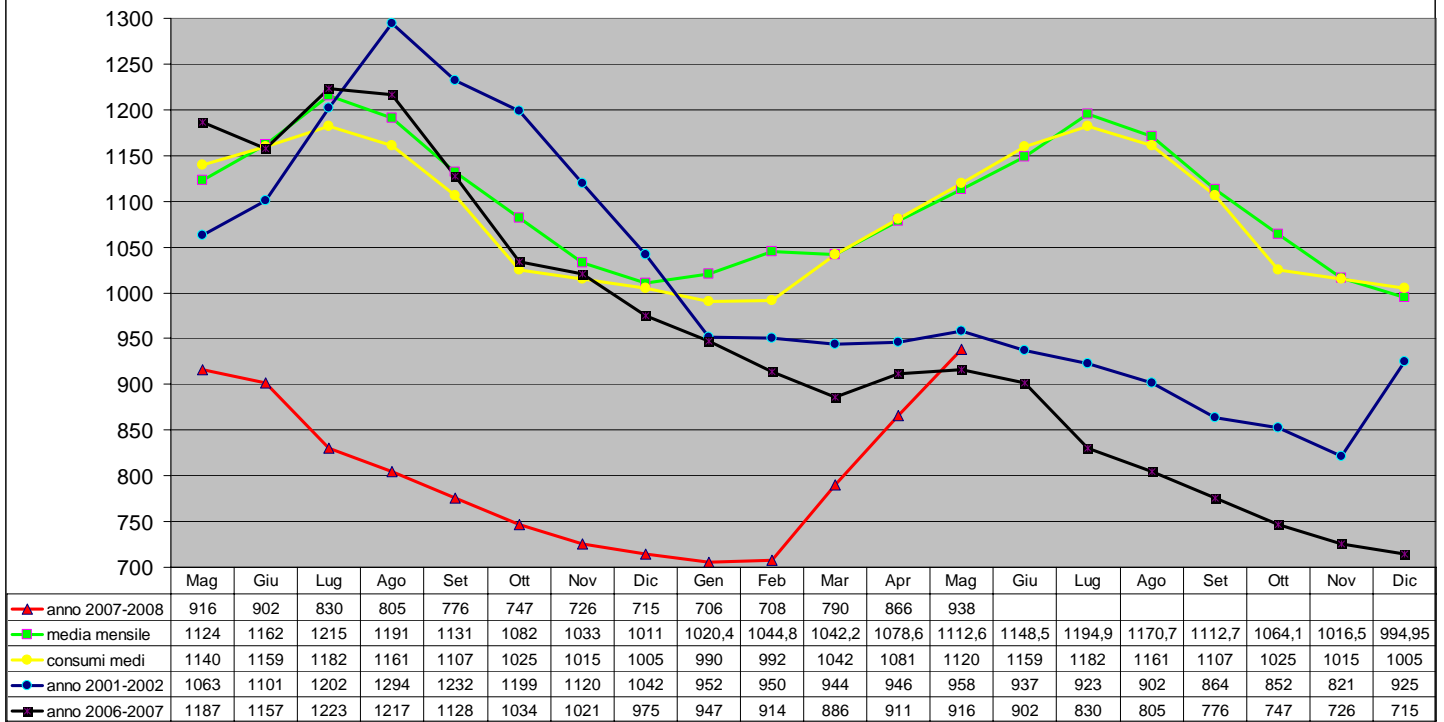

PRECIPITAZIONI METEORICHE (in "mm" di pioggia)

dati ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare della Regione Marche

